


Honigbehandlung und - Lagerung


Arbeitsblatt

719

ab Schleuder:

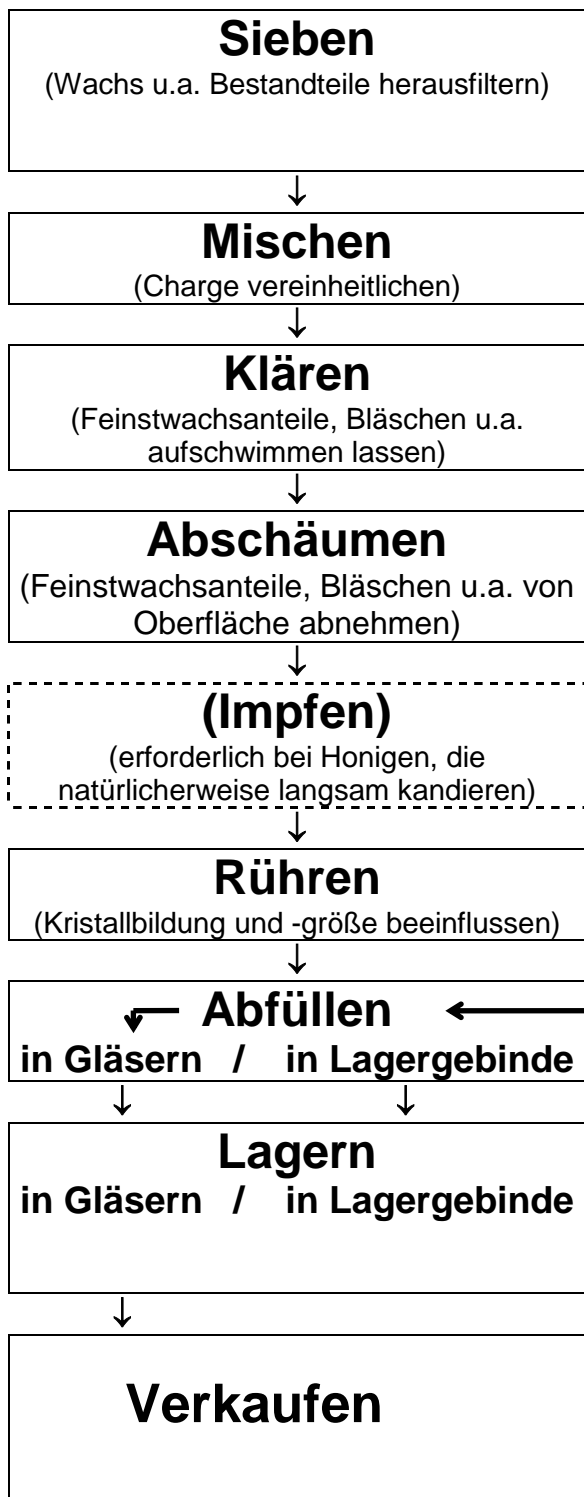

ab Lagergebinde:

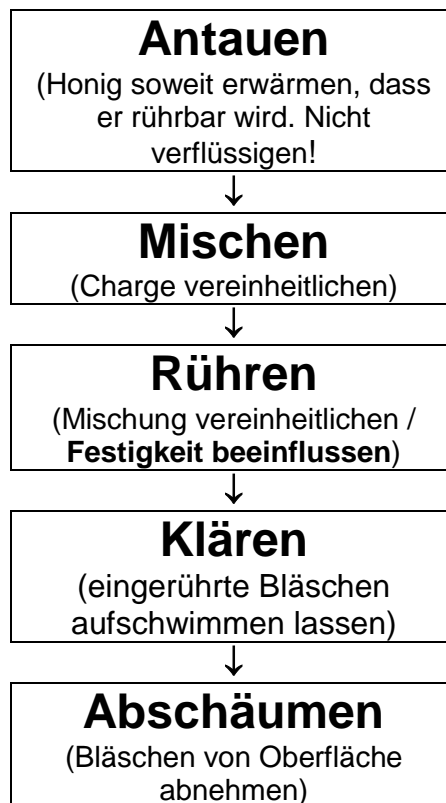

Wassergehaltsmessung:

Honig kann nur im flüssigen Zustand auf den Wassergehalt überprüft werden (möglichst ab Schleuder oder / und im Klärgebinde).

Kandierter Honig muss vor einer Wassergehaltsmessung vollständig und unter Luftabschluss verflüssigt werden.

